

## 安全上の注意

据付工事を行う前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しく据付けてください。  
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

<b>警告</b>	作業を誤った場合に、据付工事業者、または据付け後の不具合によって、使用者が死亡または重傷を負う可能性が考えられる場合を示しています。
<b>注意</b>	作業を誤った場合に、据付工事業者、または据付け後の不具合によって、使用者が傷害を負う可能性が考えられる場合および物的損害の発生が考えられる場合を示しています。

絵表示には次のような意味があります。

	一般的な禁止		必ず行うこと		アースを接続すること
--	--------	--	--------	--	------------

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、この据付工事説明書は取扱説明書とともに、お客様に保管していただくように依頼してください。  
製品改良により、本体・仕様等が説明書の内容と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

## 警告

据付けはお買い求めの販売店または専門業者に依頼してください。  
ご自分で据付工事をされ不備があると、感電・火災や水漏れの原因になります。  
据付工事はR410A用に製造された専用工具・配管部材を使用してください。  
使用しているHFC系新冷媒(R410A)は、従来の冷媒に比べ、圧力が約1.6倍高くなります。専用の配管部材を使用しないと破裂の原因になります。  
据付工事はこの据付工事説明書に従って確実に行ってください。  
据付けに不備があると感電・火災・水漏れの原因になります。  
据付工事部品は必ず付属部品および指定部品を使用してください。当社指定部品を使用しないと、ユニットの落下・感電・火災・水漏れの原因になることがあります。  
作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気してください。  
冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。  
据付けは重量に充分耐えられる場所に確実に行ってください。  
強度不足や取り付けが不完全な場合は、ユニットの落下によりケガの原因になります。  
エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒(R410A)以外の空気などを混入させないでください。  
空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。  
電気工事は電気工事士の資格がある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。  
電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災の原因になります。  
室内外ユニット間の配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子台接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。  
接続や固定が不完全な場合は、発熱・火災の原因になります。  
電線接続後は配線カバーとコード止め金具で電線を確実に固定してください。  
取り付けが不完全な場合は、端子台接続部の発熱・火災や感電の原因になります。  
据付工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。  
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。  
電源コードの加工・途中接続・たこ足配線はしない。  
接触不良・絶縁不良・許容電流オーバー等により、火災・感電の原因になります。  
フレアナットはトルクレンチで指定の方法で締め付ける。フレアナットの締め付け過ぎがあると、長期間経過後フレアナットが割れ、冷媒漏れの原因になります。  
電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、コンセント側にもホコリの付着・詰まり・がたつきがないことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む。  
ホコリの付着・詰まり・がたつきがあると、感電・火災の原因になります。コンセントのがたつきがある場合は、交換してください。

## 注意

アース工事を行ってください。  
アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線などに接続しないでください。  
アースが不完全な場合は故障や漏電のとき感電の原因になることがあります。  
設置場所によっては漏電ブレーカの取り付けが必要です。  
漏電ブレーカが取り付けられていないと感電の原因になることがあります。  
可燃性ガスの漏れるおそれのある場所には設置しないでください。  
万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、火災の原因になることがあります。  
ドレン工事は据付工事説明書に従って確実に排水するように配管してください。  
不確実な場合は室内に漏水し、家財等を濡らす原因になることがあります。  
室外ユニットは小動物のすみかになるような場所に設置しない。  
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると故障・発煙・発火の原因になることがあります。またお客様に周囲をきれいに保つことをお願いしてください。  
室外ユニットの吸込口やアルミフィンに触らない。ケガの原因になることがあります。  
作業時は必ず手袋等の保護具を着用する。部品などによりケガの原因になることがあります。

## 同梱部品

付属部品	個数	付属部品	個数	付属部品	個数
リモコン	1	取付板	1	タッピンねじ 4×25mm (取付板用)	6
リモコン 取付具	1	ねじキャップ	2	タッピンねじ 4×12mm (リモコン取付具用)	2
単4形乾電池	2	配線カバー	1	タッピンねじ 4×16mm (配線カバー用)	1
ドレン エルボ	1	配管押さえ板	1		

## 別売配管セット

配管  
非粘着テープ  
粘着テープ  
サドル(ねじ付)  
内外接続電線  
(VVVF 2.0mm<sup>2</sup>・3心)  
ドレンホース  
断熱材  
配管穴ふた  
配管穴用パイプ  
パテ

## 電源について

電源は本機の定格電圧に合わせ、専用の電源回路を設けてください。コンセントに差し込む前に、必ずテスターで電圧を確認してください。  
コンセントの設置は電源コードの届く範囲とし、電源コードを切断して延長することはしないでください。  
室外ユニットを水気のある場所に設置する場合は漏電ブレーカを設置してください。  
その他の場所に設置する場合もできるだけ漏電ブレーカを設置するようにしてください。

定格電圧	コンセント定格・形状
単相 100V	125V 15A ㊀

## 新冷媒エアコンの据付けについて

このルームエアコンはオゾン層を破壊しないHFC系新冷媒(R410A)を採用しています。  
R410A冷媒は従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなり、水分・酸化皮膜・油脂などの不純物の影響を受けやすくなります。また、新冷媒の採用に伴い冷凍機油も変更しており、据付工事のときに水分・ゴミ・従来の冷媒や冷凍機油などが新冷媒エアコンの冷凍サイクル内に混入しないよう注意が必要です。冷媒や冷凍機油の混入を防ぐため、本体チャージ口や配管の接続部分のサイズを従来冷媒用と変えており、下記の新冷媒(R410A)用の専用工具が必要です。  
接続配管はR410A用に製造されたクリーンで耐圧強度の高い新品の配管部材を使用し、水分・ゴミを混入させないように施工してください。また、既設配管は耐圧強度・内部の不純物の問題がありますので使用しないでください。  
配管施工時に使用する冷凍機油も必ずR410A専用品を使用してください。

### R410A専用工具


フレアツール〔注〕  
出し代調整用銅管ゲージ〔注〕  
(フレアアタッチメント)  
ゲージマニホールド  
チャージホース  
真空ポンプアダプタ  
ガス漏れ検知器

### 一般工具

真空ポンプ  
ドライバー⊕ ⊖  
ニッパ  
パイプカッター  
リーマ  
ナイフ  
金のござり  
スケール  
スパナ(対辺 14、17、22mm)  
トルクレンチ  
対辺 17mm 18N・m(180kgf・cm)  
対辺 22mm 42N・m(420kgf・cm)  
ホールコアドリル  
(65mmまたは70mm)  
六角レンチ(対辺 4mm)

〔注〕従来のフレアツールでR410A用のフレア加工を行う場合、出し代の調整が必要で、このため出し代調整用の銅管ゲージ(フレアアタッチメント)などが必要です。


## 室内外ユニットの据付図

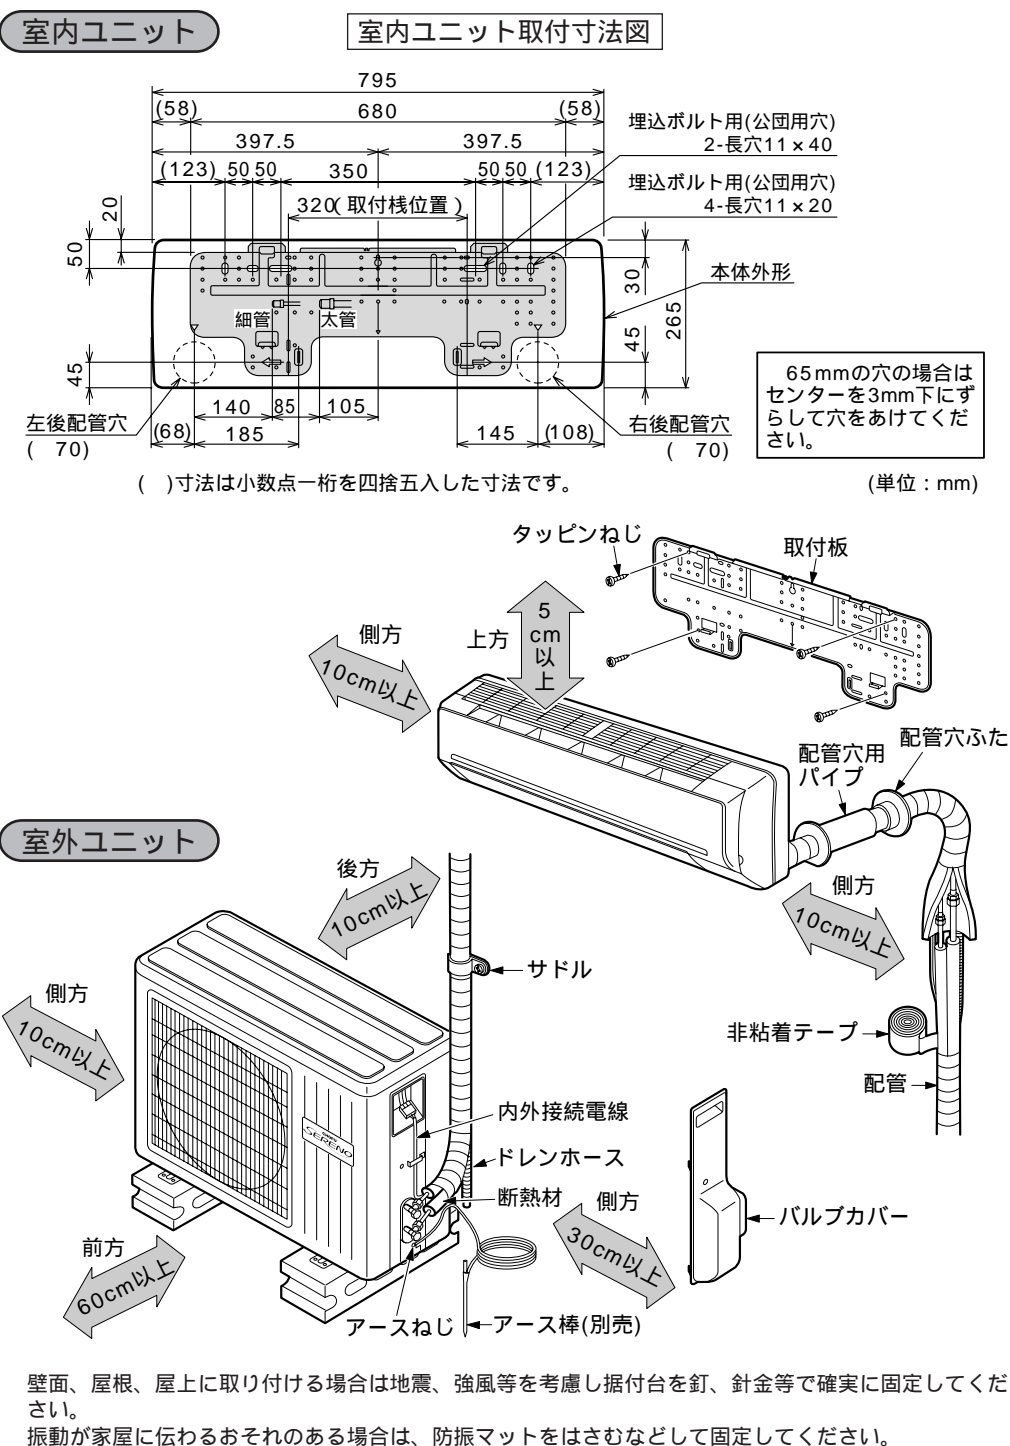


## 配管の選定

本機は液側・ガス側配管とも低温になるため、2本とも断熱処理が必要です。  
接続配管は別売の配管セットをご使用いただくか、同等の断熱材付のものを必ず使用してください。  
参考：液側配管径 6.35mm(1/4)肉厚 0.8mm  
：ガス側配管径 9.52mm(3/8)肉厚 0.8mm  
接続配管の長さは12m以下、高低差は8m以下になるようにしてください。冷媒の補充は不要です。

## 配管引廻方向




## 電源コードの長さ




## 室外ユニットの固定用穴位置

コンクリートまたは丈夫な台にボルト(M10)、ナットで強固に、かつ水平に固定してください。

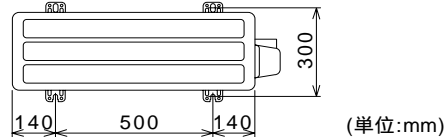

## リモコン取付具の取り付け





ユニットを充分支えられ、振動の出ない強度のある場所  
 近くに熱や蒸気の発生がなく、吸込口・吹出口付近がふさがれない場所  
 ドレン排水が容易にでき、室外ユニットとの配管接続が容易にできる場所  
 冷温風が部屋全体に行きわたる場所  
 室内ユニットの据付図の◀印の間隔があげられる場所  
 テレビ、ラジオ、無線機、蛍光灯から1m以上間隔があげられる場所  
 工業用マシンなど高周波ノイズを発生する機器のない場所  
 リモコンを壁に固定する場合は部屋の蛍光灯を点灯させた状態で、室内ユニットが信号を受信できる場所  
 吹き出した風が燃焼器具の燃焼に影響しない場所、動植物にあたらぬ場所  
 油の飛まつや油煙がたちこめない場所(調理場や機械工場等は避けてください。)  
 船舶など移動するものは避ける  
 吹出口が火災警報装置から1.5m以上離れている場所

雨や直射日光があたりにくく風通しのよい場所  
 ユニットの重量に充分耐える場所で振動・騒音が増大しない場所  
 吹き出した風や音が近所迷惑にならない場所  
 室外ユニットの据付図の◀印の間隔があげられる場所  
 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所  
 塩害の起きにくい場所  
 硫化ガスにさらされない場所  
 アンモニアにさらされない場所  
 水や油の蒸気にさらされない場所  
 積雪により室外ユニットがふさがれない場所  
 吹き出した風が動植物にあたらぬ場所

### 機器の設置

## 1 取付板の取り付けと壁穴の位置決め

- (1)柱や桝などをめやすに水平を確認して、取付板をタッピンねじ(1個)で仮止めします。
- (2)再度取付板の水平を確認します。糸にオモリをつけ、図のように取付板の上側にひっかけて確認してください。または、取付板の上側に水準器をのせて確認してください。
- (3)壁内の構造体(間柱など)を捜して4個以上のタッピンねじで強固に固定します。固定部が弱いと異音の原因になることがありますので、必要に応じてねじを増やしてください。
- (4)取付板にスケールを差し込んで壁穴の位置を決めます。

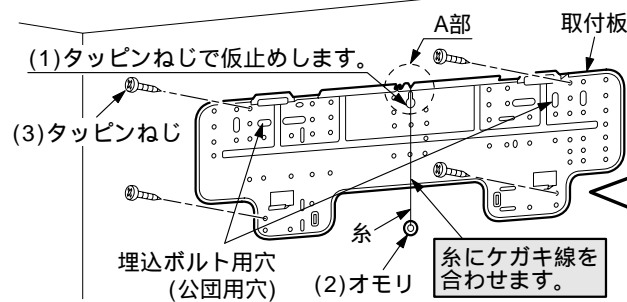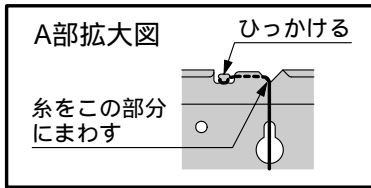


#### 回り縁と鴨居に取り付ける場合

別売の取付枠を回り縁と鴨居に固定し、取付枠に取付板を固定してください。壁穴の位置は上図を参照してください。

- (4) 左右で壁穴中心までの寸法が異なります。穴を開ける前によく確認してください。

#### 取付板の右側に壁穴をあける場合

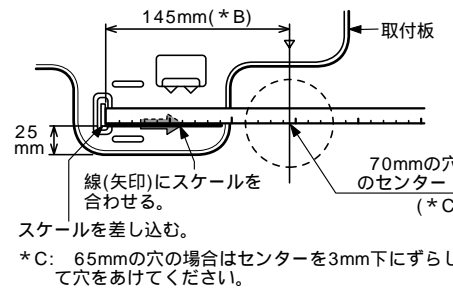


#### 取付板の左側に壁穴をあける場合

\*Bの寸法は185mmです。


## 2 壁穴および配管穴用パイプの取り付け

直径65mmまたは70mmの穴を室外側へ下がりぎみにあけます。別売の配管穴用パイプを壁の厚さに合わせて切断し、貫通穴に通します。

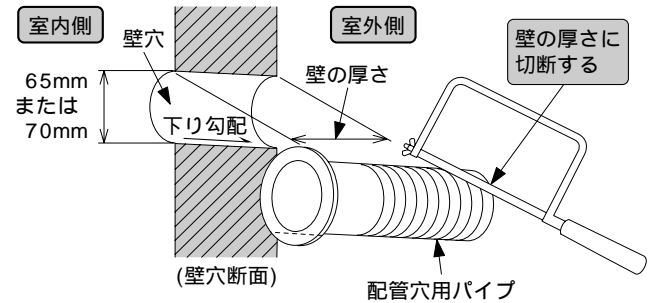

## 3 電線の皮むき寸法

内外接続電線は平形ビニル外装ケーブル(VVF 1.6mmまたはVVF 2.0mm)を使用してください。心線は15mm皮むきした後、右図の形に合わせてください。15mmより短いと接触不良となり、端子台の温度ヒューズが溶断します。

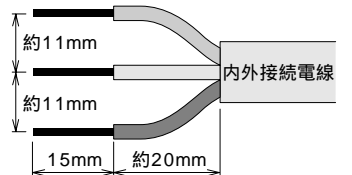

## 4 室内ユニットの据付け

### 右後配管の場合

配管とドレンホースの引き出し(A図)

室内ユニットの固定(B図)

内外接続電線の引き込み(C図)

### 右・右下配管の場合

配管とドレンホースの引き出し(A図)

内外接続電線の引き込み(C図)

室内ユニットの固定(B図)

### 埋め込み配管の場合

左・左後配管の場合も同様です。

ドレンホース、ドレンキャップの付け替え(E図)

埋め込み配管の曲げ(H図)

配管の切断とフレア加工

室内ユニットの仮付け(D図)

内外接続電線の引き込み(C図)

配管の接続(G図(1))

以下は室外ユニット配管接続およびガス漏れ検査後行います。


配管の断熱と仕上(G図(2))

配管押さえ板の取り付け(F図)

室内ユニットの固定(B図)


### 配管とドレンホースの引き出し(A図)

- (1)配管とドレンホースを引き出し、ドレンホースが下になるように粘着テープ等で固定します。
- (2)配管する方向の配管用ふたを金のこぎり等で切り取ります。

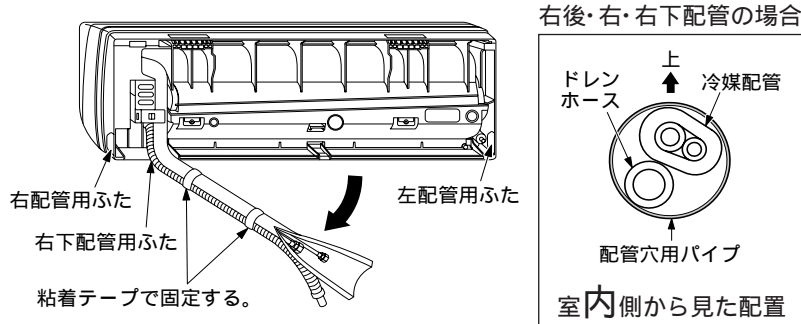


### 内外接続電線の引き込み(C図)

室外側から見て、壁穴の左側に内外接続電線を差し込みます。

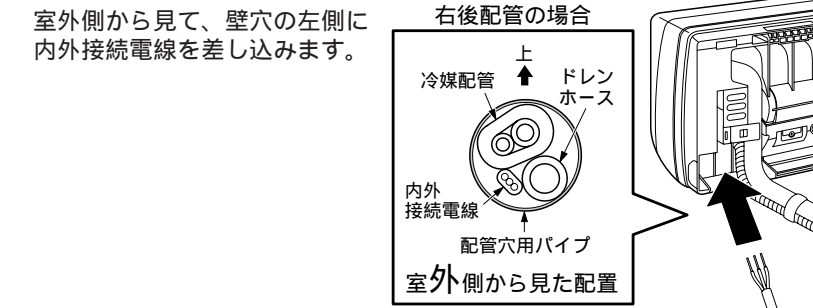


### ドレンホース、ドレンキャップの付け替え(E図)

- (1)ドレンホースを回しながら引き抜きます。
- (2)ドレンキャップを手でつまんで引き抜きます。
- (3)ドレンキャップに六角レンチを差し込み、ドレンホースをはずした側にドレンキャップを奥まで確実に押し込みます。
- (4)ドレンホースも確実に押し込みます。

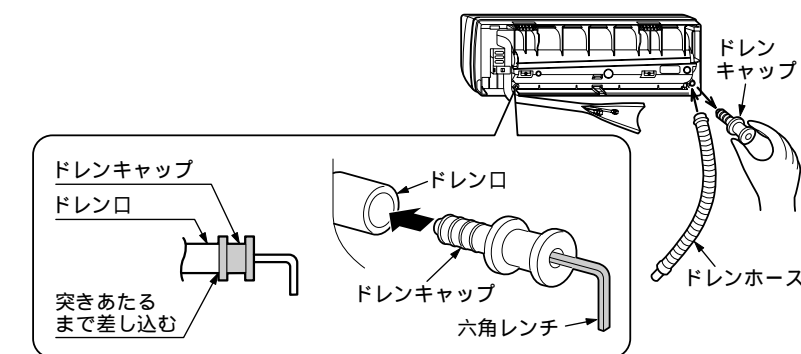


### 室内ユニットの固定(B図)

取付板上部の引っ掛け部に室内ユニットを確実に引っかけます。左右に動かしてみて固定状態を確認してください。室内ユニットを斜め下から押し上げ、壁に押しつけながら垂直におろすと取付板に本体が固定されます。別売の配管穴ふたを取り付け、据付工事終了後に別売のパテですきまをシールします。

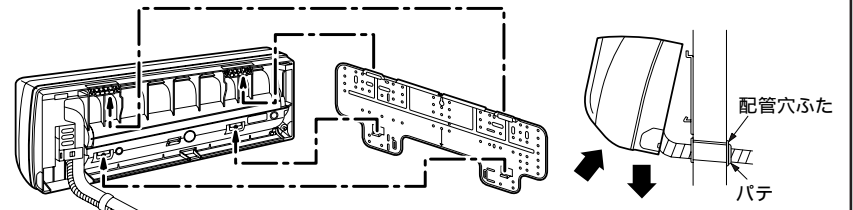


### 室内ユニットの仮付け(D図)

室外ユニットの梱包材(発泡スチロール)を図のように切ってください。切った発泡スチロールをスペーサにして、室内ユニットと取付板の間にに入れて室内ユニットを仮付けします。

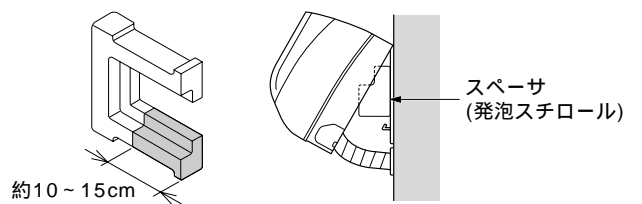

### 配管押さえ板の取り付け(F図)

- (1)室内ユニットの配管収納部に冷媒配管、内外接続電線を収納します。
- (2)配管押さえ板の上側を取付位置に差し込みます。
- (3)配管押さえ板の下側を強く押しとカチッと音がして固定できます。

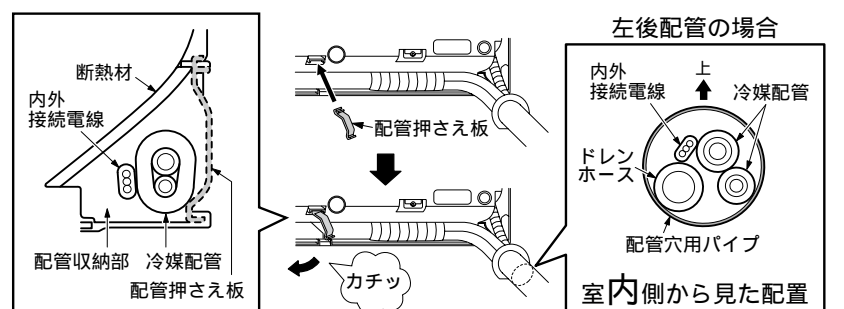


配管の曲げ加工を行うときは、スプリングバンダー等を使用して配管をつぶさないようにしてください。

## 4 室内ユニットの据付け

### 配管の接続(G図)

- 接続配管の中心を合わせ、フレアナットを手で充分締めた後、規定のトルクで締めつけます。
- 配管接続部は隙間のないように断熱材でおおい、粘着テープで確実に固定してください。配管の切断とフレア加工は「9 配管の切断とフレア加工」を参照してください。

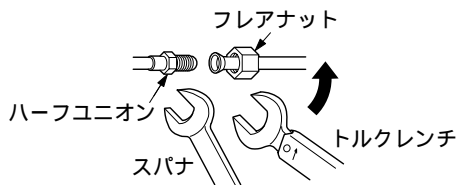


パイプ径( )	締付トルク
液側 6.35mm(1/4 )	18N・m(180kgf・cm)
ガス側 9.52mm(3/8 )	42N・m(420kgf・cm)



トルクが強すぎるとナットが割れる等強度低下や応力腐食割れの原因になることがあります。弱すぎるとガス漏れの原因になります。必ずトルクレンチを使用してください。室内ユニットには冷媒ガスが入っていませんので、フレアナットをはずしても「ブシュッ」という音はしませんが異常ではありません。

### 埋め込み配管の曲げ(H図)

パテまたはコーキング材でシールしてください。

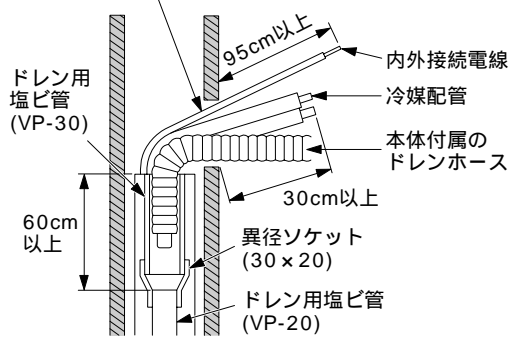


壁の内部を横から見た図

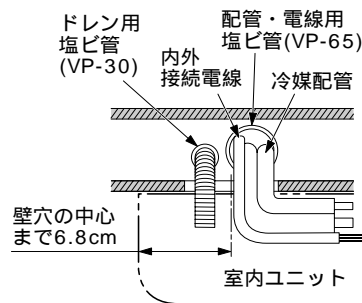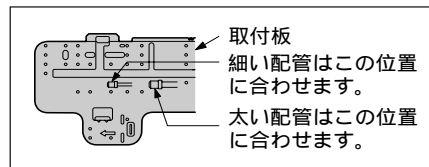

壁の内部を上から見た図


## 5 バルブカバーのはずしかた

右側面のバルブカバーのねじ(1個)をはずし、バルブカバーを下にずらしてはずします。

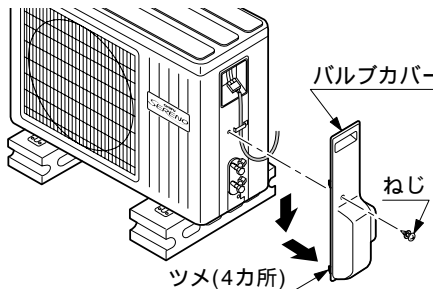

## 6 ドレンエルボの取り付け

ドレンエルボは下図のように取り付けてください。  
寒冷地(0 以下の気温が連続する地域)ではドレン水が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがありますので、ドレンエルボは取り付けないでください。

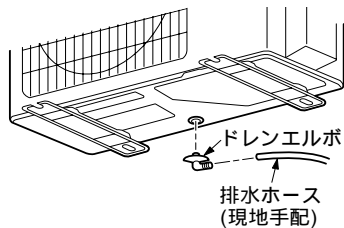

## 7 内外接続電線の接続

### 警告

電線接続後は配線カバーとコード止め金具で電線を確実に固定してください。取り付けが不完全な場合は、端子台接続部の発熱・火災や感電の原因になります。

### 注意

皮むきの寸法は15mmです。「3 電線の皮むき寸法」参照  
短いと接触不良になり、発熱の原因になります。  
長いとショートや感電の原因になります。

内外接続電線の接続は室内外の端子番号をよく確認して行ってください。

誤配線をするとう正常な動きができないだけでなく、制御機器が破損する場合があります。




電線は端子台の向きに合わせて、検電口から心線が見えるまで差し込みます。

電線を軽く引っ張り、心線が完全に挿入されて抜けないことを確認してください。

電線を抜く場合は端子台の部をドライパー等で押しなが電線を引っばると抜けます。

不完全に差し込むと発熱し、端子台の温度ヒューズが溶断します。このときは、機器が全く作動しません。

室内ユニット側の配線カバーをねじ(1個)で取り付けます。室外ユニット側の内外接続電線をコード止め金具で固定します。

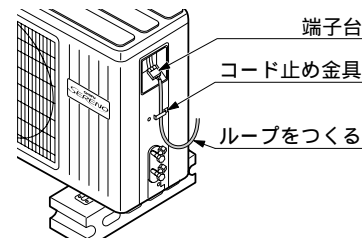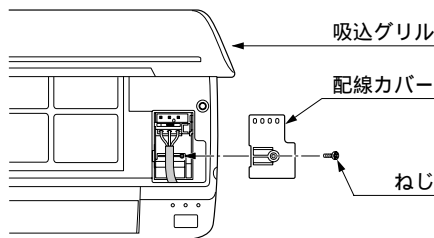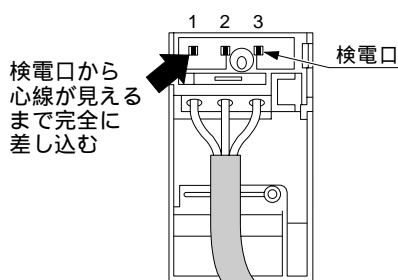

## 8 アース線の接続

### 警告

アース線の取付工事は「電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。不備があると感電の原因になります。


### 注意

万一漏電したときのため、アース工事(D種接地工事)を行ってください。水気の多いところに据付けたときは、アース工事のほかに漏電ブレーカも取り付けください。漏電ブレーカを取り付けた場合、規定の接地抵抗値は500 以下になります。ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線などにアース線を接続しないでください。

特に本機は周波数変換器(インバータ)を内蔵していますので、静電気による帯電およびノイズを吸収するために、アース工事を行ってください。

規定の抵抗値(100 以下)にならない場合は、アース棒を増やして規定の抵抗値になるようにしてください。アース線の接続部は室内ユニットの熱交換器の右下と室外ユニットの右側面(三方弁の右下)にあります。どちらかに接続してください。

室内ユニットにアース工事をする場合はアース線をつたわって結露水が電気部品に流れないように一度上にアース線を回して接続してください。(右図室内ユニット参照)

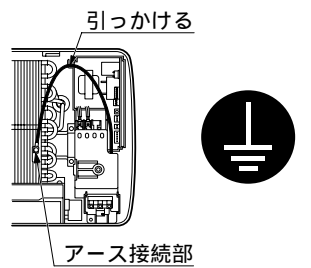


#### 埋設に適する場所

湿気が多い場所

#### 埋設に適さない場所

地下埋設物のある場所  
(ガス管、水道管、地下ケーブル、引込管等)  
避雷針や電話のアースから2m以内  
ガス、酸などで腐食するおそれのある場所  
人通りの多い場所



## 9 配管の切断とフレア加工


パイプの切断はパイプカッターで行い、リーマでバリ取りを行います。バリ取りは切粉が配管内に入らないように配管を下向きに行ってください。フレアナットを配管に通して、フレア加工を行います。

R410A 用のフレア加工寸法は従来のR22 用とは異なります。R410A 専用のフレアツールの使用をおすすめしますが、従来の工具でも下表の通りに銅管の出し代を調整すれば使用できます。

フレア加工時の銅管出し代：A

リジット(クラッチ式)の場合 (単位：mm)

パイプ径( )	R410A 専用工具使用時		従来工具使用時	
	R410A	R22	R410A	R22
液側 6.35mm(1/4 )	0 ~ 0.5		1.0 ~ 1.5	0.5 ~ 1.0
ガス側 9.52mm(3/8 )				



従来のフレアツールを使用してR410A 用のフレア加工をする場合は、A 寸法を上表通りR22 のときより約0.5mm 多めにせれば規定のフレア寸法に加工できます。出し代の寸法調整は出し代調整用銅管ゲージ(フレアアタッチメント)を使用すると便利です。

インペリアル(ウイングナット式)の場合 (単位：mm)

パイプ径( )	R410A	R22
液側 6.35mm(1/4 )	1.5 ~ 2.0	1.0 ~ 1.5
ガス側 9.52mm(3/8 )		

正しい例	誤った例				
内面は光沢があり、傷や凹凸がないこと	傾き	ヒビ割れ	フレア面傷	偏肉	出すぎ

## 10 配管の接続

配管の曲げ加工を行うときは、できるだけ曲げ半径を大きくし、スプリングバンダー等を使用して配管をつぶさないようにしてください。


ガス側配管(太いパイプ)から接続すると簡単にできます。

配管の中にゴミ・砂などの異物や雨水などが入らないように特に注意してください。

接続配管の中心を合わせてフレアナットを手で充分締めた後、下図のようにトルクレンチで締めつけます。

#### フレア配管接続部の締付トルク

R410A はR22 に比べ、圧力が約1.6 倍と高くなります。従って、室内・室外の各ユニットを接続するフレア配管接続部は、トルクレンチを使用して規定の締付トルクで確実に締め付けてください。接続に不備があるとガス漏れだけでなく、冷凍サイクル故障の原因になります。



中心をよく合わせずに無理やり締めつけるとネジ山を破損し、ガス漏れの原因になります。

パイプ径( )	締付トルク
液側 6.35mm(1/4 )	18N・m(180kgf・cm)
ガス側 9.52mm(3/8 )	42N・m(420kgf・cm)

# 11 エアパーズ「真空ポンプ方式」、ポンプダウンの方法

エアパーズは地球環境保護の観点から「真空ポンプ方式」でお願いします。

エアコンの冷媒は規定量しか入っていませんので、「真空ポンプ方式」以外でエアパーズを行った場合、能力、省エネ性能が若干落ちる場合があります。  
真空ポンプはポンプ停止時にポンプ内のオイルがエアコン配管内に逆流しないよう、逆流防止機構の付いた真空ポンプを必ず使用してください。  
真空ポンプのオイルがR410A用のエアコンに混入すると冷凍サイクルの故障の原因となります。


## 警告

作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気してください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。  
エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒(R410A)以外の空気などを混入させないでください。空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。  
据付工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。  
圧縮機を運転する前に確実に冷媒配管を取り付けてください。異常高圧により破裂やケガの原因になります。  
ポンプダウン時に圧縮機を運転したまま二方弁・三方弁を開放状態で冷媒配管をはずすと、空気などを吸入して冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。


### エアパーズ「真空ポンプ方式」

ゲージマニホールドの使用方法是ゲージマニホールドの取扱説明書をご覧ください。  
ゲージマニホールドのハンドルHiは全閉のまま以下の作業を行ってください。


三方弁のサービスポートのキャップ、二方弁、三方弁の弁棒キャップをはずし、ゲージマニホールドのチャージホース(低压側)の突起側をサービスポートに接続します。ゲージマニホールドのチャージホース(中央)の突起側を真空ポンプに接続します。

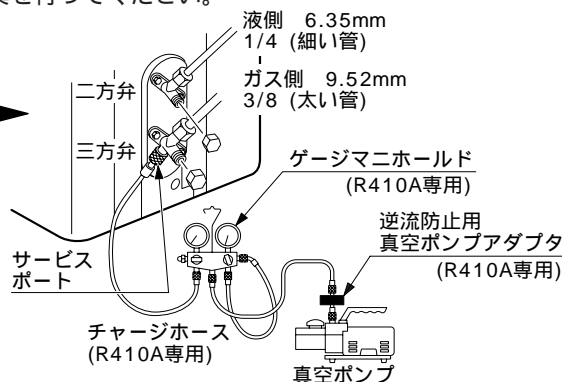

ゲージマニホールドのハンドルLoを全開にし、真空ポンプを運転します。  
〔 低压ゲージの針が瞬時に真空に到達する場合は再確認してください。 〕

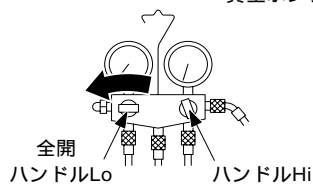


真空引きを15分以上行い、低压側のゲージが-0.1MPa (-76cmHg)になっていることを確認します。  
真空引きが終わったらゲージマニホールドのハンドルLoを全開にして真空ポンプの運転を止めてください。  
〔 1~2分間はそのままの状態ゲージマニホールドの針が戻らないことを確認してください。フレアナットを増し締めしても針が戻る場合は、再度フレア加工して真空引きしてください。 〕

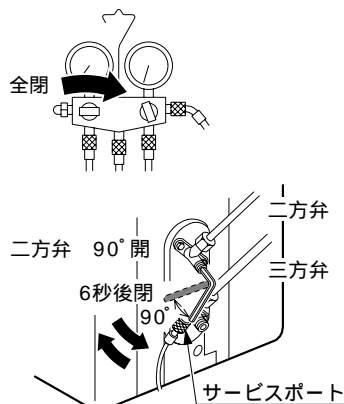


二方弁の弁棒を反時計方向に90°開き、6秒後に二方弁を閉じ、ガス漏れ検査をします。

ガス漏れ検査  
〔 ガス漏れの場合、配管接続部の増し締めで止まるときは以降の作業を行います。 〕

サービスポートからチャージホースをはずし、二方弁、三方弁を開きます。  
( 弁棒を反時計方向に軽くあたるまで回します。 )

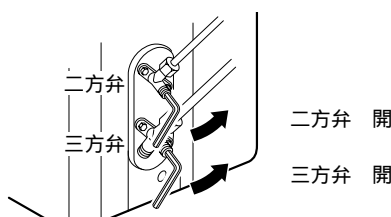

ガス漏れ防止のためサービスポートのキャップ、二方弁、三方弁の弁棒キャップを締付トルクが急に増加するところより更に少し締めつけてください。

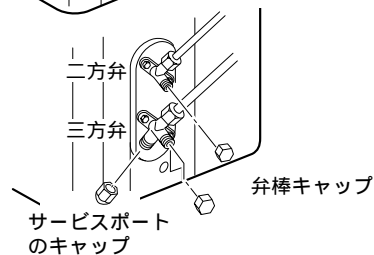


各キャップを取り付けた後、キャップ周辺のガス漏れ検査をします。

### ポンプダウンの方法


増改築、引越などエアコンを取りはずす場合はポンプダウンを行い、室内ユニットおよび冷媒配管内の冷媒ガスを回収してください。

- (1) 二方弁と三方弁の弁棒キャップをはずします。
- (2) 強制冷房運転を行います。  
〔 室内ユニットの応急運転スイッチを押し、「ピッ」と音がした後、そのまま5秒間押し続け、「ピッ」と音がしてから指を離してください。強制冷房運転をはじめます。応急運転スイッチを10秒以上押し続けると強制冷房運転は行われません。 〕
- (3) 約5分後二方弁を閉じます。
- (4) そのまま強制冷房運転を1~2分間行った後、三方弁を閉じます。
- (5) 強制冷房運転を停止します。  
〔 室内ユニットの応急運転スイッチをもう一度押してください。 「ピッ」と音がして、強制冷房運転を停止します。二方弁と三方弁を閉じたまま長時間運転をすると機器の故障の原因になります。 〕

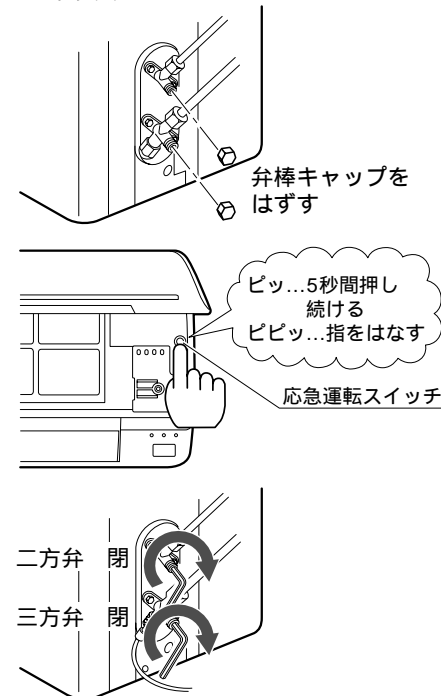

# 12 ねじキャップの取り付け

室内ユニットの吹出口両側の穴に、ねじキャップ(2個)を押し込んで取り付けます。

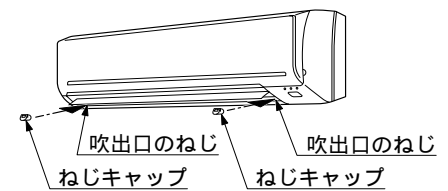


# 13 ドレン排水について

## 注意

ドレンホースは必ず下り勾配にしてください。  
室内ユニットのドレン皿に水を注ぎ、室外に確実に排水されることを確認してください。  
断熱していないドレンホースとその接続部が室内にある場合は必ず断熱してください。  
ドレン工事が不確実な場合は室内に漏水して、家財等を濡らす原因になることがあります。

次のようなドレン排水は行わないでください。


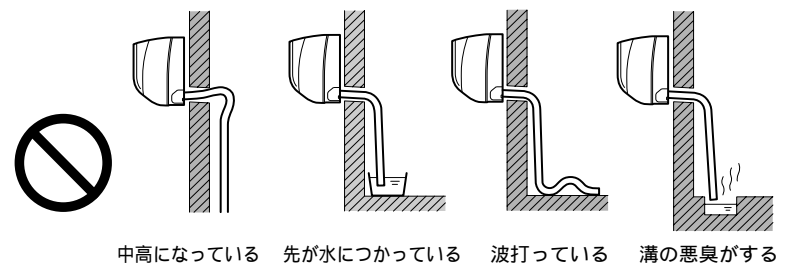


# 14 工事のチェックと試運転

お客様に操作方法を取扱説明書でよく説明してください。

試運転チェック項目の中に✓印を入れてチェックしてください。

- 据付場所の選定条件を満たしていますか?
- 電源電圧は規定通りですか?  
電源プラグを差し込む前に、コンセントの電圧を確認してください。
- 内外接続電線の端子番号は合っていますか?
- 内外接続電線の接続は確実ですか?  
不完全に差し込むと発熱し、端子台の中の温度ヒューズ(102)が溶断します。
- 配管接続部は断熱していますか?  
配管接続部のガス漏れはありませんか?
- 二方弁、三方弁、サービスポートのキャップが確実に締まっていますか?  
ガス漏れの原因になります。
- 石けん水などで接続箇所のガス漏れを検査してください。
- アース線の接続は確実ですか?
- 室内ユニットの固定は確実ですか?
- 異常音はありませんか?
- 温度調節はできますか?
- 二方弁・三方弁は開いていますか?
- ドレン皿の水がスムーズに流れていますか?

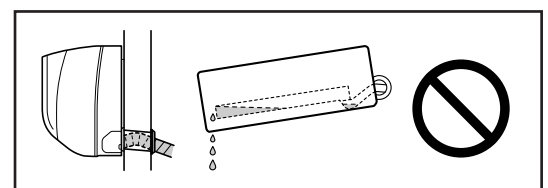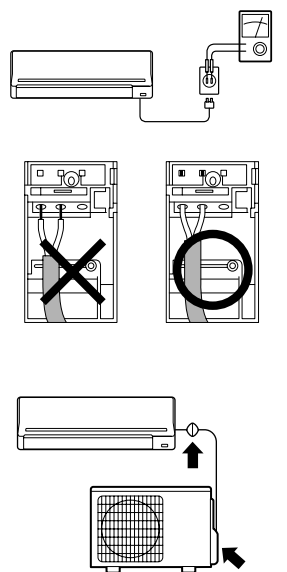

住宅設備機器総合メーカー  
株式会社 長府製作所



本社 〒752-8555 山口県下関市長府扇町2-1 ☎(0832)48-1111  
FAX(0832)48-1906



この印刷物は環境に配慮し、再生紙と天然成分で作られた有害物質の少ない大豆油インキを使用しています。