

温水暖房放熱器

温水のクリーンなぬくもりをお部屋に届ける放熱器。

床暖房や床下暖房の多彩なタイプから

施設の広さなどに合わせてお選びください。




床暖房システム ジョイントレスゴムチップパネル

使用部材はすべて指定材を使用してください。

「ジョイントレスゴムチップパネル」を
採用した安全性の高い、
大規模・中規模施設にぴったりの
温水床暖房システムです。

安全性


年齢を問わず利用される大規模施設には、一年中を通して安全性を第一に考えなければなりません。CHOFUの「ジョイントレスゴムチップパネル」は衝撃・振動をやわらげる緩衝材としての効果があり、転倒時などのけがの発生を抑制します。

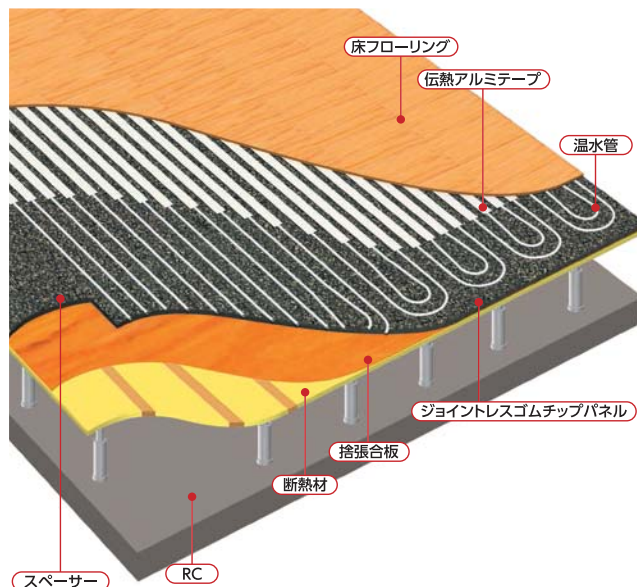

快適暖房

CHOFUの温水床暖房は、足もとからぽかぽかと暖かく、頭部付近も暑くならず常に適温を維持できる健康暖房。低温ふく射暖房で、温度ムラを抑えた暖房空間をつくり、多種多様なエネルギーにも対応し、施工性にも優れています。

■床暖房の室内垂直温度分布図

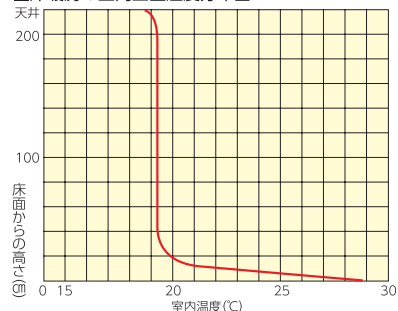

省エネ性

クッション性の高い「ジョイントレスゴムチップパネル」は、ゴムと木の廃材を有効に再利用したエコマーク認定商品です。また、床からのふく射熱で足もとから効果的に空間を暖めるため、体感温度が高いのでエネルギー消費量を抑えることができ、環境にやさしい快適空間が実現できます。



北海道認定リサイクル製品認定マーク

循環資源の適正な循環的利用・廃棄物の減量化を促進するため、北海道内で発生した循環資源を利用し、北海道内で製造・加工された一定の基準を満たすリサイクル製品につけられる認定マークです。

ジョイントレス ゴムチップパネルの特長

快適 生活環境

- ◎健康・快適空間の形成
- ◎施工性・利便性

エコロジー

- ◎地球環境保全とリサイクル
- ◎省エネルギー性

安全性

- ◎床の安全性の確保
- ◎子どもや高齢者への配慮








万一の 事態に対応

- ◎災害時の避難拠点の充実
- ◎耐久性および防音性
- ◎施設の有効利用


硬い床から、衝撃を吸収する快適な床へ。
けがの発生を抑える床構造。

大規模温水床暖房システムのメリットは、暖房そのものの快適さに加え、床のクッション性にもあります。ゴムチップの弾力と柔らかさが転倒衝突時の衝撃を吸収し、けがの発生を抑制。体育館や福祉施設などで運動・リハビリをする人々を、暖かさと大きな安心感で包みます。

床の転倒衝突時硬さのめやす


安全のめやす ← やわらかい	かたい →						
最大加速度	87G	92G	根太上103G	105G	根太上129G	135G	146G
床構造	CHOFU 鋼製床体育館 	木フローリング ゴムチップパネル フォーム板断熱 RC 	木フローリング ゴムチップパネル 木根太 	木フローリング ゴムチップパネ RC 断熱 	木フローリング 木根太 	タイルカーベッ ト RC 	木フローリング RC 
ゴムチップパネル使用							

転倒衝突時の障害事故の発生率と物理量

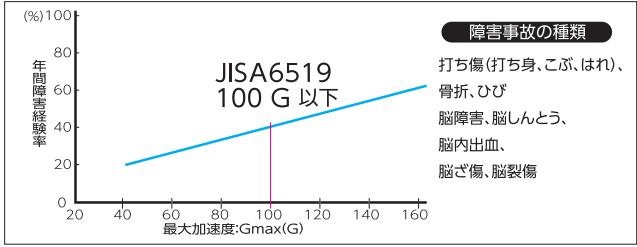

根太床工法

根太床システム

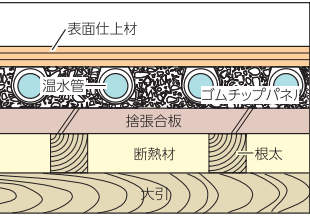


ホール



鋼製床式工法 木材加工技術賞受賞

鋼製床式工法による日本産業規格 (JIS) 適合品

日本で初めてJISの要求品質性能に適合した体育館温水暖房システムです。

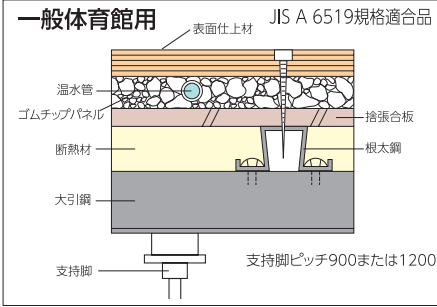


体育館




弓道場

運動動作時の障害事故経験率と緩衝効果値の関係

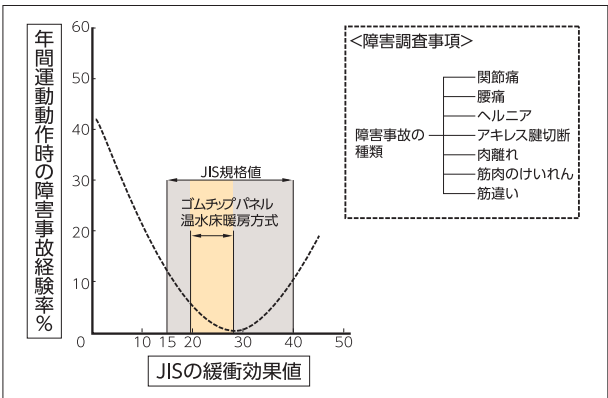

日本における体育館床性能の現状

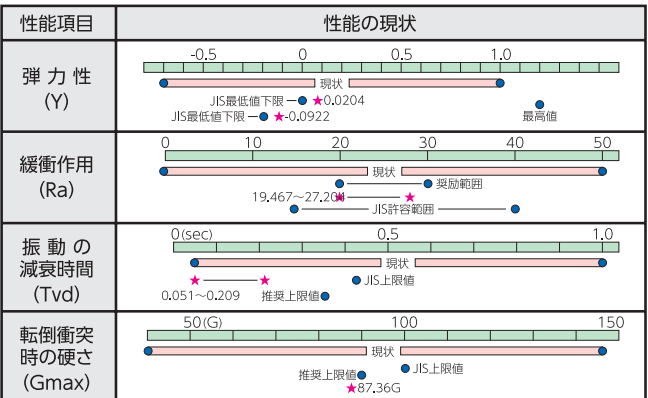



■施工する床基盤の養生が充分に行われ、コンクリート打設後30日以上経過し、含水率は10%以下としてください。

音別町体育館の温度分布の測定


遠赤外線空間をまるごと暖め、気流を抑止。

温度ムラのない健康暖房システム

■音別町体育館測定位置

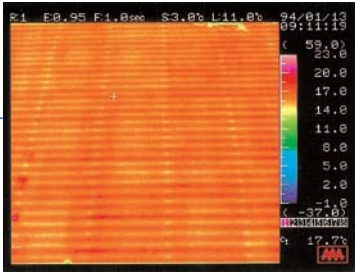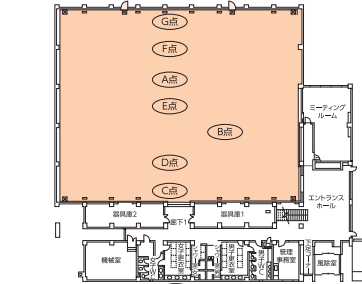


■床表面温度分布

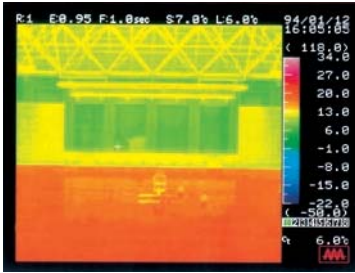


■床全体の温度分布


■音別町体育館垂直温度分布

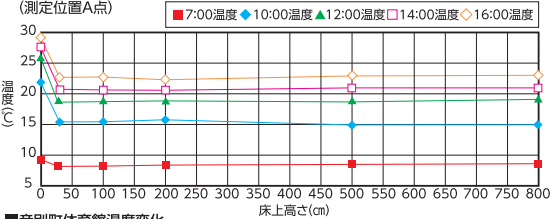

■音別町体育館温度変化

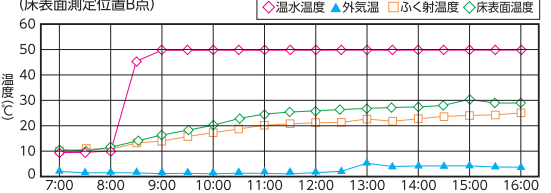

■音別町体育館水平温度分布

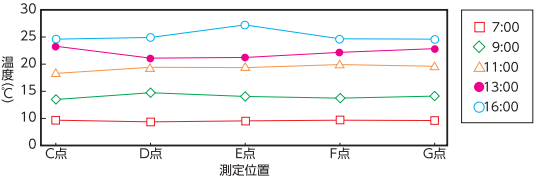

JLP-22タイプ

厚さ22mm 1回路120mまで

受注生産品



■別売
架橋ポリエチレン管使用
KP-13A


大規模床暖房システム用
ゴムチップパネル

クッション性と騒音吸収に効果大。大施設向きの簡単施工床暖パネル
耐久性に優れ、体育館や公共施設など広いスペースにぴったり。
施工性と快適性に優れた床暖房パネルです。


単位:mm



JLP-22SW




JLP-22S



JLP-22RW



JLP-22RS



FSP-22 (スペーサー)

品 名	コード	外形寸法／幅×長さ×厚さ(mm)	質量(kg)	温水パイプ長さ(m)	最高使用温水温度
JLP-22SW	773974	900×900×22	10.7	10.8	80℃以下
JLP-22S	773973	900×900×22	11.8	5.4	80℃以下
JLP-22RW	773976	600×900×22	7.8	3.3	80℃以下
JLP-22RS	773975	300×900×22	4.0	1.9	80℃以下
FSP-22 (スペーサー)	773986	900×900×22	12.5	—	80℃以下

類似品にご注意ください。

JLP-15BS/RS/RWタイプ

厚さ15mm 1回路130mまで

受注生産品



■別売
酸素透過防止
架橋ポリエチレン管
(KP-10ATO2タイプ)
使用可


中規模床暖房システム用
ゴムチップパネル

■中規模施設床暖房システムに最適
■密閉配管システム施工可 ■1回路11.6mまで敷設可
■クッション効果が高いので、オフィスはもちろん幼稚園や老人ホームなどにも最適

単位:mm



JLP-15BS



JLP-15RS



JLP-15RW

品 名	コード	外形寸法／幅×長さ×厚さ(mm)	質量(kg)	温水パイプ長さ(m)	最高使用温水温度
JLP-15BS	773970	850×850×15	7.5	6.8	80℃以下
JLP-15RS	773967	212×850×15	1.9	1.7	80℃以下
JLP-15RW	773969	425×850×15	3.7	3.4	80℃以下

酸素透過防止対策
架橋ポリエチレン管
KP-10ATO2タイプ



■鉄製パネルラジエータの配管に使用可。JLP-15RS・RW・BSを使用して床暖房配管に使用できるため、
パネルラジエータ密閉回路配管システムとの組み合わせが可能になりコストダウンを図れます。
■酸素透過量40℃ 0.1mg/L・D以下(DIN4726)従来品と比較して1/100(当社比)。
■銅配管と比較して軽量なので施工性良好。

類似品にご注意ください。

■床フローリング材は、床暖房用をご使用ください。 ■ジョイントレスゴムチップパネルJLP-22・JLP-15タイプは受注生産品です。
ジョイントレスゴムチップパネルJLP-22・JLP-15タイプは現場条件により、配管パターンの変更を必要とする場合があります。受注生産となっております。
詳しい資料および価格に関しては当社支店・営業所までお問い合わせください。

■製品仕様書、価格、受注生産品納期については当社支店・営業所までお問い合わせください。

床下暖房システム

基礎断熱工法用

大空間を足もとからぽかぽか暖める、
ふく射熱と自然対流。
床下スペースを活用した、
基礎断熱工法対応型の暖房システム。

省スペース

床下放熱暖房システムは、温水を循環させる放熱器を床下に設置し、床面全体を下から暖める方式なので室内を広く有効に使えます。

シンプル構造&簡単施工

「高気密・高断熱」を利用した“設置”だけの暖房方式。構造自体に組み込んだり敷設する必要がないので、取り付けが簡単です。

グリーン&快適

床面全体で空間を暖めるグリーンなふく射熱と、温水のやさしい自然対流で、足もとから快適に暖めます。

パワフル&コンパクト

床下から施設全体を暖める床下放熱器。パワフルで軽量かつコンパクトです。

システム商品

室温調整に便利な床下暖房コントローラー（別売）を接続するとシステム化が可能です。



床下放熱暖房システムは、建物と一体となった設計で暖房を確立するものです。ご検討の際は当社支店・営業所までお問い合わせください。

使用部材はすべて指定材を使用してください。

使用システム例

床下暖房コントローラー HC-240
設定室温になるよう床下放熱器を制御します。

ガラリ（アップ側開口）
居室の床面積あたり
20cm²/m²以上（※1）

※1: アップ側開口は設計外気温に応じて設計します。

床下放熱器 UFN-200 A1
ガラリ（アップ側開口）の直下に設置。

パネルラジエータ

窓下や壁面に
パネルラジエータなどを
設置し、室内を暖房

床下で暖められた
空気は床面開口を
通じて室内を循環

熱源機

ガラリ（ダウン側開口）
居室の床面積あたり
10cm²/m²以上

基礎断熱

ガラリ

ガラリ

UFN-200 A1

標準タイプ




UFN-200 A1 [662190]
希望小売価格は価格表をご参照ください。

直列配管タイプ




UFN-190S A1 [662192]
希望小売価格は価格表をご参照ください。


小型タイプ




UFN-130 A1 [662191]
希望小売価格は価格表をご参照ください。

品 名	本体外形寸法 高さ×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	設置方法	放熱能力kW (kcal/h)				保有水量 (L)	定格通水量 (L/min)	水頭損失 kPa (mH ₂ O)	配管接続口	最高使用圧力	使用温水温度	使用流体	付属品
				△t=30℃	△t=40℃	△t=50℃	△t=60℃								
UFN-200 A1	107×1,630 ×228	7.4	横置設置 (標準)	1.03 (886)	1.52 (1,307)	2.06 (1,772)	2.65 (2,279)	1.21	2.9	3.42 (0.35)	1/2B(15A) メネジ	0.29MPa (3kgf/cm ²)	90℃以下	当社 純正不凍液・ 補充液	縦横置兼用 床固定金具、 ねじ
			縦置設置	0.75 (645)	1.15 (989)	1.60 (1,376)	2.09 (1,797)								
UFN-190S A1	107×1,660 ×228	7.1	横置設置 (標準)	0.96 (826)	1.42 (1,221)	1.93 (1,660)	2.48 (2,133)	1.06	2.8	2.87 (0.29)					
			縦置設置	0.76 (654)	1.17 (1,006)	1.63 (1,402)	2.13 (1,832)								
UFN-130 A1	107×1,130 ×228	5.5	横置設置 (標準)	0.66 (568)	0.97 (834)	1.31 (1,127)	1.68 (1,445)	0.91	1.9	1.28 (0.13)					
			縦置設置	0.52 (447)	0.77 (662)	1.05 (903)	1.35 (1,161)								

■放熱能力は、北海道立北方建築総合研究所での測定データです。■△tとは平均温水温度と室内温度との差を示します。■放熱器が温まると、膨張収縮により小さな音が出る場合がありますが、異常ではありません。

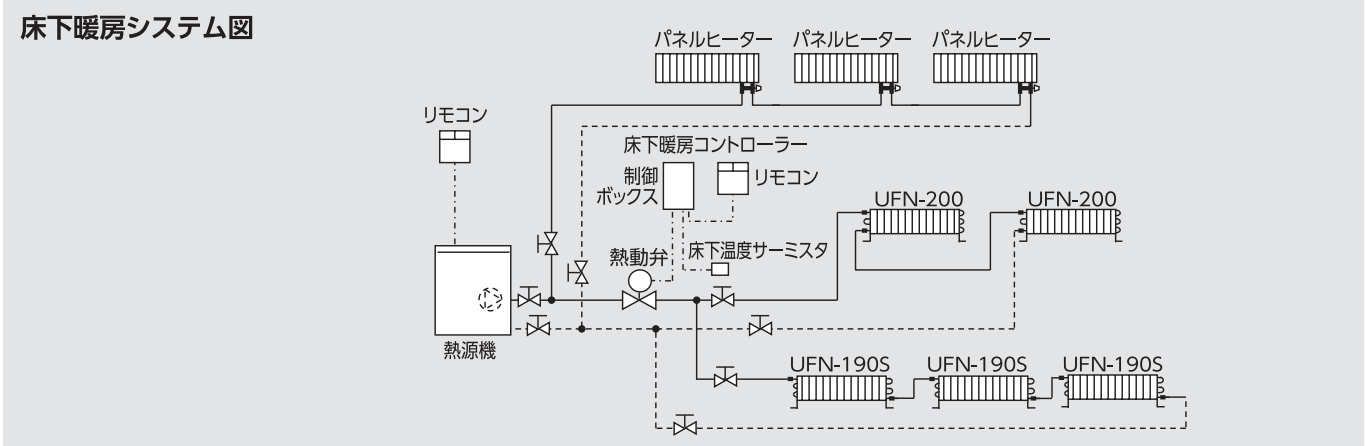

二本松市立東和小学校 (福島県)



二本松市立東和小学校 (福島県)

冷温水ふく射パネル

穏やかで気になる気流がほとんどなく、身体にふんわりと心地よい冷暖房です。

静かな室内で快適に風の起きない心地よい空間

冷温水ふく射パネルはヒートポンプの冷水、または温水を使用する冷暖房放熱器です。静音性に優れるほか、風を起さず、ハウスダストを巻き上げることありません。さらにふく射冷暖房は温度変化が小さく、身体に心地よい冷暖房です。直接当たる風が苦手な方、小さいお子様、ご年配の方のいるご家庭におすすめです。

高気密・高断熱住宅に適した快適冷暖房

ヒートポンプ運転で24時間室温を一定にキープ。熱を逃がさない現代の高気密・高断熱住宅に適した快適冷暖房です。



受注生産品

■冷温水パネルヒーター〈壁掛けタイプ・タテ型〉 半密閉・密閉配管タイプ

型式 (冷温水パネルヒーター)	型式 (ドレンパン部材セット)	セット価格	能力(W)			標準流量 (L/min)	本体外形寸法 高さ×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	保有 水量 (L)	最高 使用圧力 (MPa (kgf/cm ²))	放熱管 材質
			暖房		冷房 ※1						
			△ T23	△ T28							
CSH-600V A1 [662266]	DRP-600V A1 [662269]	希望小売価格は 価格表を ご参照ください。	469	612	460	2.0	1,800×605×51	23.4	12.1	0.5 (5.0)	銅管
CSH-720V A1 [662267]	DRP-720V A1 [662270]	希望小売価格は 価格表を ご参照ください。	562	733	541	2.0	1,800×725×51	27.3	14.5		
CSH-840V A1 [662268]	DRP-840V A1 [662271]	希望小売価格は 価格表を ご参照ください。	659	860	637	2.4	1,800×845×51	31.2	16.9		

※1 冷房能力は、室内温度27℃室内相対湿度45%冷水温度7℃の条件による値です。
※ システムは密閉式、または半密閉式にて施工してください。(半密閉式の場合は1階のみの設置となります。)
※ 必ずドレンパン部材セットが必要です。
※ ドレン配管工事が必要です。




■関連部材 (ドレンパン部材セット)
本体取付ブラケット、上部ドレン受け、
ドレン排水受け、ドレンパン用ブラケット、
ドレンパン化粧カバー、ドレンパン、
浮防止金具、ソフトキャップ、ドレンパン目皿他

■冷温水パネルラジエータ〈床置天井支持タイプ・格子型〉 密閉配管専用タイプ

型式 (冷温水パネルラジエータ)	型式 (ドレンパン部材セット)	セット価格	能力 (W)			標準流量 (L/min)	本体外形寸法 高さ×幅×奥行 (mm)	有効 放熱管 (列)	ダミー 管 (列)	質量 (kg)	配管 接続口	保有 水量 (L)	最高 使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	放熱管 材質
			暖房											
			△ T23	△ T28	冷房 ※1									
CSRW-180-76 A1 [662272]	DRPW-180-76 A1 [662276]	希望小売価格は 価格表を ご参照ください。	1,136	1,481	1,180	2.9	1,800× 760× 166	15	4	114.0	Rc1/2 (15A)	19.4	0.35 (3.5)	銅管
CSRW-180-108 A1 [662273]	DRPW-180-108 A1 [662277]	希望小売価格は 価格表を ご参照ください。	1,741	2,271	1,809	4.5	1,800× 1,080× 166	23	4	162.0		29.7		
CSRS-180-76 A1 [662274]	DRPS-180-76 A1 [662278]	希望小売価格は 価格表を ご参照ください。	626	816	716	1.8	1,800× 760× 69	15	4	58.9		10.2		
CSRS-180-108 A1 [662275]	DRPS-180-108 A1 [662279]	希望小売価格は 価格表を ご参照ください。	959	1,251	1,097	2.8	1,800× 1,080× 69	23	4	83.7		15.6		

※1 冷房能力は、室内温度27℃室内相対湿度45%冷水温度7℃の条件による値です。
※ システムは密閉式にて施工してください。(半密閉式・開放式には使用できません。)
※ 必ずドレンパン部材セットが必要です。
※ ドレン配管工事が必要です。

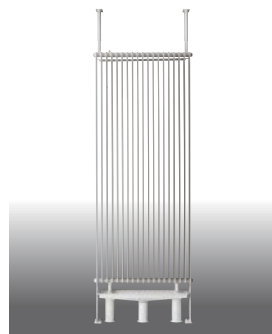

■関連部材 (ドレンパン部材セット)
ドレンパン、上部ドレンパン、天井支持金具、
ドレンパン固定金具、ドレンパン受け金具、
ドレンパン目皿他

密閉配管専用 密閉配管システムで
ご使用ください。

■関連部品

バルブ付QFアングル継手	配管断熱セット	継手			ハーフジョイント13A
SVQL-1034 [773558] 希望小売価格は価格表をご参照ください。 ※冷温水パネルヒーター用継手(2個セット) G3/4の配管用。	SVQL-HC [773559] 希望小売価格は価格表をご参照ください。 ※SVQL-1034用の 配管断熱材セット(2個セット)	SCC-9 [773704] 希望小売価格は価格表をご参照ください。 (2個入) (φ9.52mm)	SCC-12 [773705] 希望小売価格は価格表をご参照ください。 (2個入) (φ12.7mm)	SCC-15 [773706] 希望小売価格は価格表をご参照ください。 (2個入) (φ15.88mm) G3/4の配管用。	JHMG-13 [774186] 希望小売価格は価格表をご参照ください。 (2個入) 架橋ポリエチレン管KP-13接続用。 G3/4の配管用。

【設置工事について】

- 冷温水ふく射パネルは製品重量に充分耐える壁面・床面に水平・垂直になるように取り付けてください。傾けて取り付けますと冷温水ふく射パネルの空気抜きが困難となるほか、結露水の排水不良の原因となります。
 - 冷温水ふく射パネルを取り付ける際は、壁・床・天井の補強を行ってください。補強ができない場合は、取り付けができないことがあります。
 - 配管接続後の断熱処理は確実に行ってください。断熱処理が不十分な場合は、結露水が発生し建材などを傷めるおそれがあります。
 - 温水暖房システム放熱器と併用する場合、温水暖房システム放熱器系統に冷水が循環しない様、電動弁などを設けて制御してください。
- 【ご使用について】
- 冷房時の冷温水ふく射パネルには結露が発生します。使用環境によりパネル周辺の壁・天井に結露が発生した場合や、風などの影響によって結露水が床に飛散した場合はすみやかに拭き取ってください。
 - 結露水が残った状態でそのままにしておきますと破損、変形、変色、カビの原因となります。
 - 冷温水ふく射パネルはサーモスタッドヘッドなどによる温度調節はできないので、熱源機の冷温水温度の変更で室温の調節をしてください。

冷温水
ふく射パネルに
関するご注意